


WĘZEL SANITARNY T04 SKALA 1:50

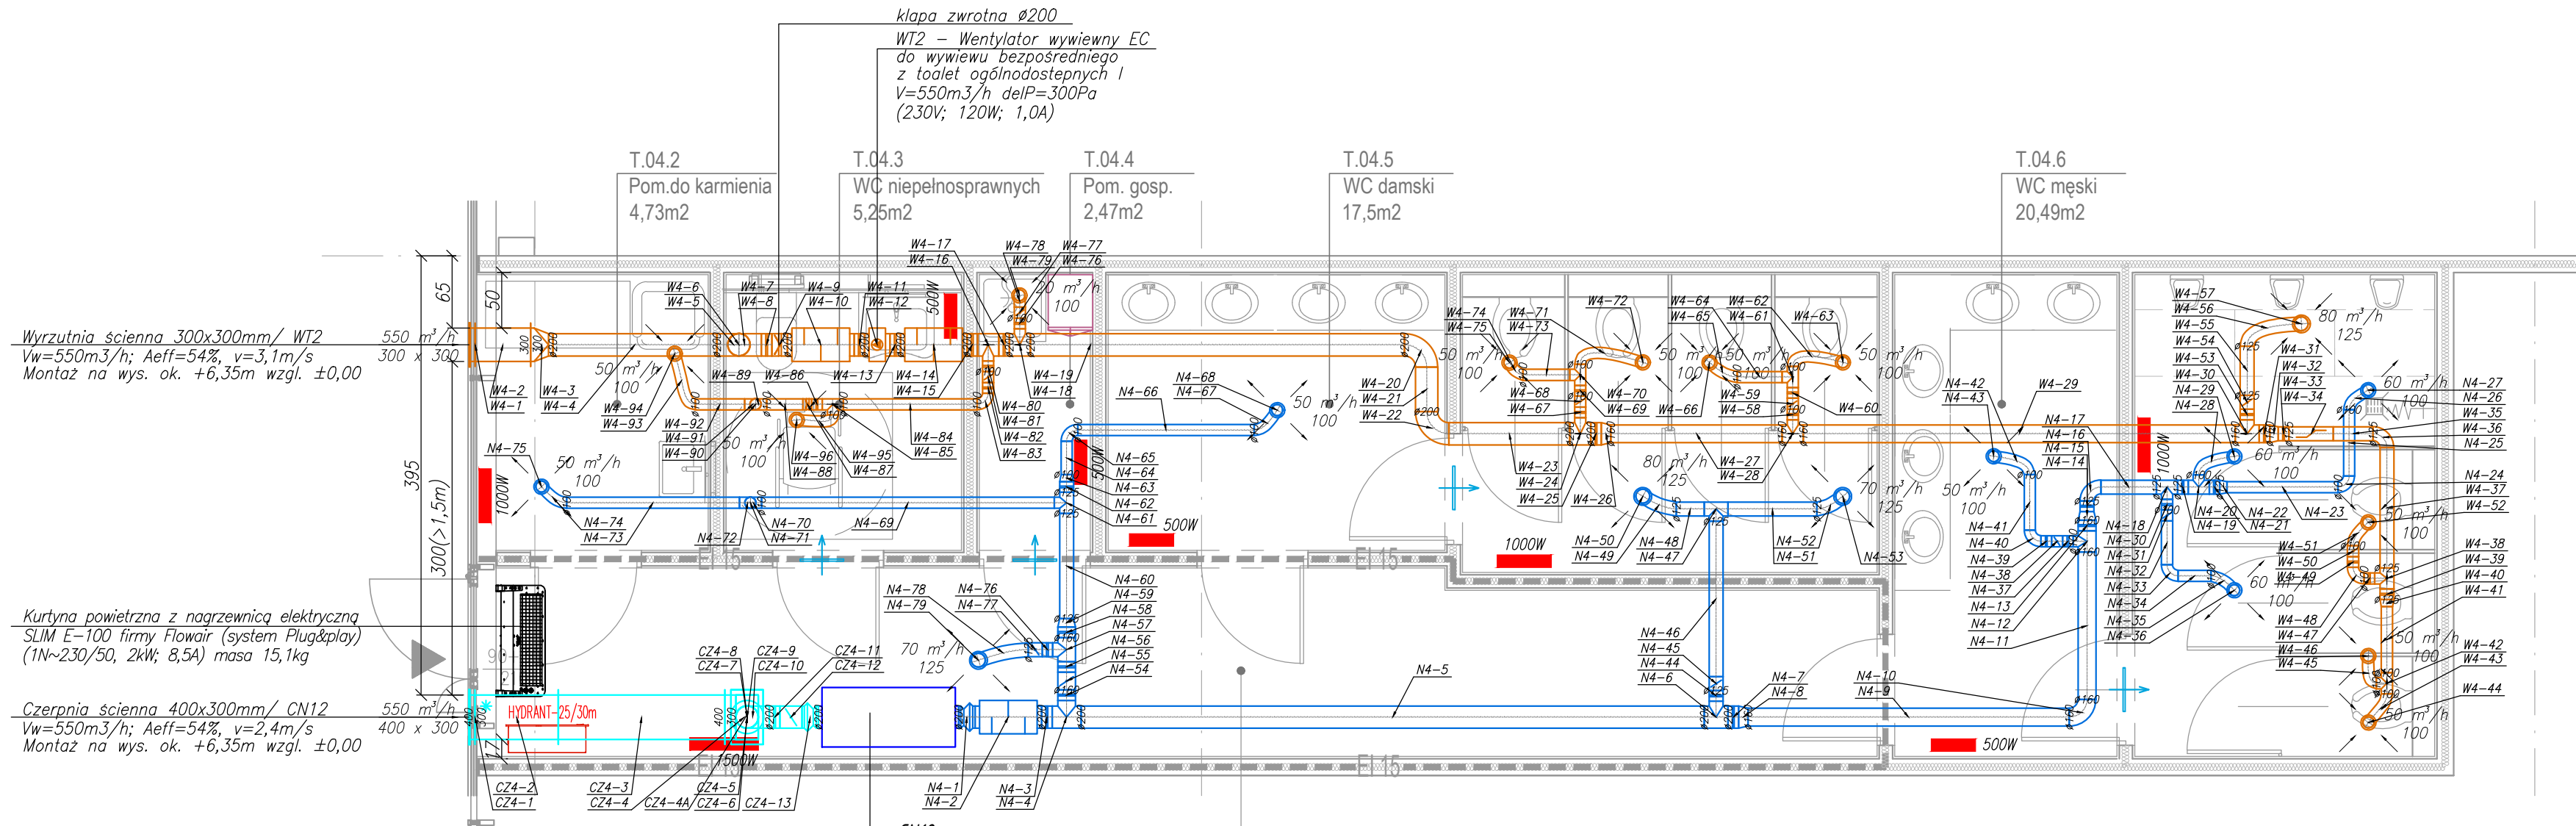

LEGENDA:

- PROJ. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ CZERPNEJ SYSTEM CZ4 – WĘZEL SANITARNY T.04
- PROJ. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ SYSTEM N4 – WĘZEL SANITARNY T.04
- PROJ. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ SYSTEM W4 – WĘZEL SANITARNY T.04
- KONWEKTOR ELEKTRYCZNY IP24 Z MOŻLIWOŚCIĄ NASTAWY OKREŚLONEJ TEMPERATURY, Z FUNKCJĄ OCHRONY PRZED ZAMARZANIEM (PODŁĄCZENIE 1/N/PE-230V)
- PROJ. KRATKI KONTAKTOWE LUB PODCIĘCIE DRZWI

Projekt techniczny nie stanowi dokumentacji powykonawczej. Dokumentację powykonawczą należy wykonać zgodnie z art. 3. ust. 14. i art. 22. ust. 8. Prawa budowlanego.

Do każdego z lokali w stanie deweloperskim zostały zapewnione podejścia instalacji sanitarnych, które umożliwiają realizację zaplecza socjalno-sanitarnego w ramach aranżacji projektów lokali przez docelowych najemców.

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA

Spółka z o.o. Spółka komandytowa
59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18
+48 76 8525671 www.ppalpa.pl pracownia@ppalpa.pl PRACOWNIA

OBIEKT:
Budowa i przebudowa parkingu (w tym 357 projektowanych miejsc postojowych, 59 remontowanych miejsc postojowych), budowa wiat na wózki sklepowe i wiat śmietnikowych, przebudowa totemu reklamowego, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej i oświetleniowej, zmiana decyzji Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 grudnia 2023 r. nr 851/2023 znak: UA.6740.706.2023.DKA w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę budynku handlowego wraz z częściową rozbiórką w zakresie m. in. przebudowy i nadbudowy budynku, dobudowy do północnej ściany budynku schodów, przebudowy istniejącej skarpki.

Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska 180, Obręb 0038 Stare Bielsko dz. nr ewid. 47/25, 47/26 (dawniej 47/24), 60/1, 3439/20

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Szczepaniuk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr 65/DOS/04	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sylwia Domagała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr D05/0132/PBS/16	

TYTUŁ RYSUNKU	BRANŻA
RZUT WĘZŁA SANITARNEGO T04 INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIA	SANITARNA

ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
V-23	PT	28.06.2024	1:50	127/S

WT2 – Wentylator wywiewny EC do wywiewu bezpośredniego z toalet ogólnodostępnych I V=550m³/h delP=300Pa (230V; 120W; 1,0A)

T.04.2 Pom.do karmienia 4,73m²

T.04.3 WC niepełnosprawnych 5,25m²

T.04.4 Pom. gosp. 2,47m²

T.04.5 WC damski 17,5m²

T.04.6 WC męski 20,49m²

T.04.1 Komunikacja 20,29m²

klapa zwrotna Ø200

Wyrzutnia ścienna 300x300mm/ WT2 Vw=550m³/h; Aeft=54%, v=3,1m/s Montaż na wys. ok. +6,35m wzgl. ±0,00

Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną SLIM E-100 firmy Flowair (system Plug&play) (1N~230/50, 2kW; 8,5A) masa 15,1kg

Czerpnia ścienna 400x300mm/ CN12 Vw=550m³/h; Aeft=54%, v=2,4m/s Montaż na wys. ok. +6,35m wzgl. ±0,00

HYDRANT-25/30m

CZ4-1 CZ4-2 CZ4-3 CZ4-4 CZ4-5 CZ4-6 CZ4-7 CZ4-8 CZ4-9 CZ4-10 CZ4-11 CZ4-12 CZ4-13

N4-1 N4-2 N4-3 N4-4 N4-5 N4-6 N4-7 N4-8 N4-9 N4-10 N4-11 N4-12 N4-13 N4-14 N4-15 N4-16 N4-17 N4-18 N4-19 N4-20 N4-21 N4-22 N4-23 N4-24 N4-25 N4-26 N4-27 N4-28 N4-29 N4-30 N4-31 N4-32 N4-33 N4-34 N4-35 N4-36 N4-37 N4-38 N4-39 N4-40 N4-41 N4-42 N4-43 N4-44 N4-45 N4-46 N4-47 N4-48 N4-49 N4-50 N4-51 N4-52 N4-53 N4-54 N4-55 N4-56 N4-57 N4-58 N4-59 N4-60 N4-61 N4-62 N4-63 N4-64 N4-65 N4-66 N4-67 N4-68 N4-69 N4-70 N4-71 N4-72 N4-73 N4-74 N4-75 N4-76 N4-77 N4-78 N4-79 N4-80 N4-81 N4-82 N4-83 N4-84 N4-85 N4-86 N4-87 N4-88 N4-89 N4-90 N4-91 N4-92 N4-93 N4-94 N4-95 N4-96 N4-97 N4-98 N4-99 N4-100

W4-1 W4-2 W4-3 W4-4 W4-5 W4-6 W4-7 W4-8 W4-9 W4-10 W4-11 W4-12 W4-13 W4-14 W4-15 W4-16 W4-17 W4-18 W4-19 W4-20 W4-21 W4-22 W4-23 W4-24 W4-25 W4-26 W4-27 W4-28 W4-29 W4-30 W4-31 W4-32 W4-33 W4-34 W4-35 W4-36 W4-37 W4-38 W4-39 W4-40 W4-41 W4-42 W4-43 W4-44 W4-45 W4-46 W4-47 W4-48 W4-49 W4-50 W4-51 W4-52 W4-53 W4-54 W4-55 W4-56 W4-57 W4-58 W4-59 W4-60 W4-61 W4-62 W4-63 W4-64 W4-65 W4-66 W4-67 W4-68 W4-69 W4-70 W4-71 W4-72 W4-73 W4-74 W4-75 W4-76 W4-77 W4-78 W4-79 W4-80 W4-81 W4-82 W4-83 W4-84 W4-85 W4-86 W4-87 W4-88 W4-89 W4-90 W4-91 W4-92 W4-93 W4-94 W4-95 W4-96 W4-97 W4-98 W4-99 W4-100

CN12 PROJEKTOWANA W BUDYNKU centrala nawiewna podwieszana CN12 DLA WĘZŁA TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH typ VEGA 700E f. SALDA V=550m³/h delP=250Pa z filtrem G4, wentylatorem i nagrzewnicą elektryczną tn=+20°C (Q=9,0kW, 3x400V, m=42kg) wyposażony w sterownik i przepustnicę odcinającą z siłownikiem na dopływie powietrza zewnętrznego

Całkowity pobór mocy 9,0kW, 13,0A, 3x400V Spełnia wymagania ErP 2016 Masa=42kg

Montaż nad pomieszczenia +3,00m