


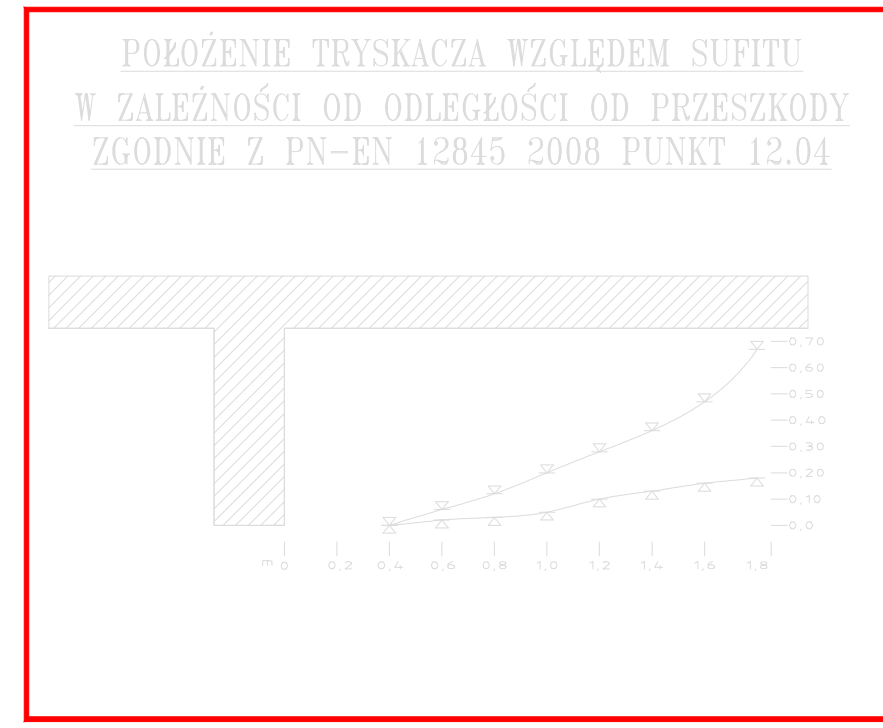

ŚREDNICA NOMINALNA RURY	MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY WSPÓRNIKAMI	MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ WSPÓRNIKA OD KRAWĘŻY RURY
DN25		0,90 m
DN32		
DN40		
DN50		
DN65		
DN80	4,0 m	
DN100		1,20 m
DN125		
DN150		
DN200		
DN250		

Specjalistyczna instalacyjna nr MAZ/04501/WOS/07					
NAZWA WYSPŁUKU				BRANŻA	
RZUT INSTALACJI TRYSKACZOWEJ SEKCJA 1				INSTALACJA TRYSKACZOWA	
ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NRI RYS	
V-23	PT	28.06.2024	1:200	107/T	
NAZWA PLIKU					
V-23_PT_N_T_INSTALACJA_TRYSKACZOWA - SEKCJA 1-137					
				ID REWIZJA	