SEKCJA V

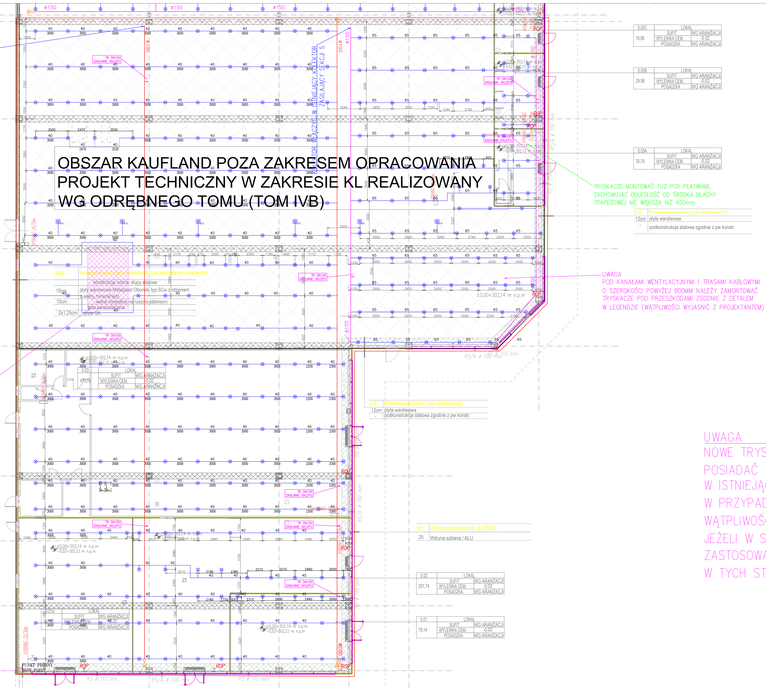

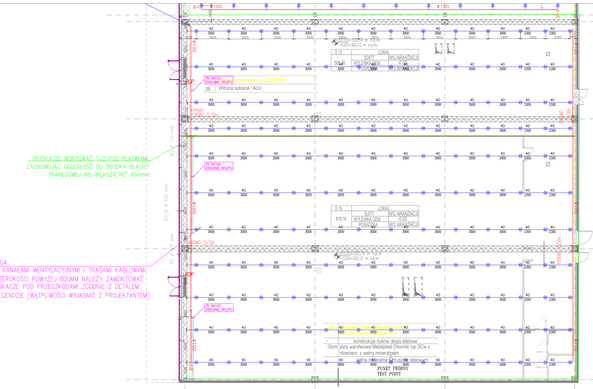

SEKCJA VI

UWAGA
NOWE TRYSKACZE PODDACHOWE MUSZĄ POSIADAĆ TAKIE SAMO K I RTI, JAK W ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI TRYSKACZOWEJ W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY PRZED MONTAŻEM WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM JEŻELI W STREFACH OH Z INTENSYWNOŚCIĄ 5MM/MIN BYŁY ZASTOSOWANE TRYSKACZE K80 TO ROWNIEŻ PRZY PRZEBUDOWIE W TYCH STREFACH NALEŻY UŻYĆ TRYSKACZY K80

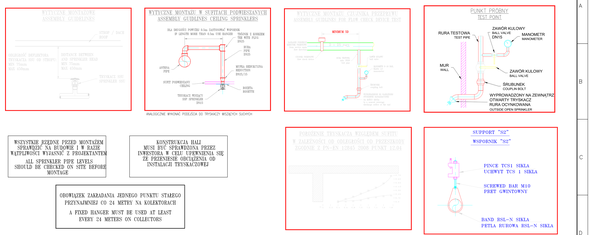
WYSTĘPY JEDNEJ PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I W RAZIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
ALL SPRINKLER PIPE LEVELS SHOULD BE CHECKED ON SITE BEFORE MONTAGE
KONSTRUKCJA HALI MUSI ZOSTAĆ ZAPROJEKTOWANA PRZEZ INWESTORA W PROFESJONALNE BIURO PROJEKTOWE GWARANTUJĄCE SIĘ ZE PRZENIESIENIE OCIĄŻENIAŁ OD INSTALACJI TRYSKACZOWEJ
OBOWIĄZEK ZAKŁADANIA JEDNEGO PUNKTU STAŁEGO PRZYMOCOWANEGO DO ŁA METRU NA KONSTRUKCJI
A FIXED HANGER MUST BE FIXED AT LEAST EVERY 1m METRES ON COLLECTORS
TABELA GRUBOŚCI ŚCIANEK RUR WYKONANE PN-EN 10305
TABELA MAS RUR NAPOWIETRZNYCH WEDŁ. PN-EN 10305-1
TABELA OBCIĄŻEŃ WĘZŁY WSPORNIKAMI
TABELA ODSTĘPÓW PRÓTÓW DO ZAWIECI
TABELA ODSTĘPÓW WĘZŁY WSPORNIKAMI
UWAGI
1. PARAMETRY INSTALACJI PRZETWARZANIA ZAPOBIEGAWCZEGO WG.PN-EN 12845.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY SPRAWDZIĆ WYSTĘPY PRZEWODÓW NA BUDOWIE
3. KAŻDA INSTALACJA W OBSZARZE WARTOŚCI - ALL SOME CLEANING INSTALACJA POWYSTENIA - DETAIL
4. PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ WYSTĘPY
5. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI WYKONANE I ELEMENTY INSTALACJI TRYSKACZOWEJ MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
6. PRZEWODY PRZED ZAKRYCIEM PRZE TRZECIEGO ŻW ICH WYMAGANEJ WYTRZYMAŁOŚCI
7. SŁA TRYSKACZY POD DRAPTAMI, ELEMENT DYNAMICZNY I POD PRZEDSIĘBIAM HORYZONTAŁ
8. ŻW ZAWIERAJĄCE WODĘ NIE MOŻE ZAMARZAĆ
9. W ZETWARZANIU INSTALACJE ZETPRZEWIĘ ŻWARZAJĄCE ZAMARZA.
10. W ZETWARZANIU INSTALACJE ZETPRZEWIĘ ŻWARZAJĄCE TRYSKACZE W ELEMENCE DYNAMICZNY
11. W ZETWARZANIU INSTALACJE ZETPRZEWIĘ ŻWARZAJĄCE TRYSKACZE POD PRZEDSIĘBIAM
12. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU TRYSKACZY WYSŁANIEM PORÓWNAĆ PRZEPŁYWAMI ŁA
13. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU TRYSKACZY TRYSKACZE W PŁY SAMO STREFY WYSŁ. NIEŻ SAMO KAŻDY ŻW ŁA.
14. WYSŁANIA ŻWIP ZAWIERAJĄCY PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU STRAŻNICY STAŁ ZAMARZAŁ ZAMARZAŁ ZAMARZAŁ ZAMARZAŁ ZAMARZAŁ
15. ZETPRZEŁ ŻW ZAWIERAJĄCY PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU STRAŻNICY STAŁ
16. ZETPRZEŁ ŻW ZAWIERAJĄCY PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU STRAŻNICY STAŁ
17. ZETPRZEŁ ŻW ZAWIERAJĄCY PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU STRAŻNICY STAŁ
18. ZETPRZEŁ ŻW ZAWIERAJĄCY PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU STRAŻNICY STAŁ