


Legend:	
	Koryta ledowe, szer.=300mm, wys.=60mm
	XLGFEP2001-7DASWSW840B1100
	XLGFEP2001-5DASWSW840B1100
	VLGFEP1501-7DASWSW840B0800
	VLGFEP1501-5DASWSW840B0800
	VLGFEP1001-7DASWSW840B0550
	VLGFEP1001-5DASWSW840B0550
	VLGFEP0501-7DASWSW840B0250
	VLGFEP0501-5DASWSW840B0250
	PFESB1500N01G3440C00800
	EDL-R-E2 196/2000 -840 W
	VLGFEP1501-7DASWSW840B0800
	VLGFEP0501-7DASWSW840B0250
	OWA SIL LED AP-3W-1h-1A1-NM-TS-czarny
	PROFILIGHT SGN LED IWAT-M4-TS-czarny
	PRIMO SLA LED 0000-h-01-2MA-3h-NM-TS-cw-840
	OWA FL LED AP-1W-1h-1A1-NM-TS
	GNK20 230V - IP44, IRL, ELM CEDR n/1
	PUNKT PRZYŁĄCZENIA 230V - TRAFIDOWY
	PUNKT PRZYŁĄCZENIA 230V - TRAFIDOWY
	Wyposażenie elektryczne wewnętrzne
	Wywóz z zainstalacją elektryczną RUSZKA NA KORYTCE
	WYWÓZ Z INSTALACJI PROJEKCYJNOJ - PUSZKA NA KORYTCE
	PROJEKTOR N/I DZIENNIKOWY
	Czynnik chłodniczy
	Sprężarka JBS
	Koryta ledowe, szer.=200mm, wys.=60mm
	Koryta ledowe, szer.=100mm, wys.=60mm
	Dziennik
	PROJEKTOR PODWIESZANY NA SYSTEMIE SZTĄPNOPRZEWODNIKOW
	Roletownia Okna lubna Meble Expert
	PROFILIGHT SGN LED IWAT-M4-TS-biały
	Troj ryłachowy 4x40/35 400mm x 400mm

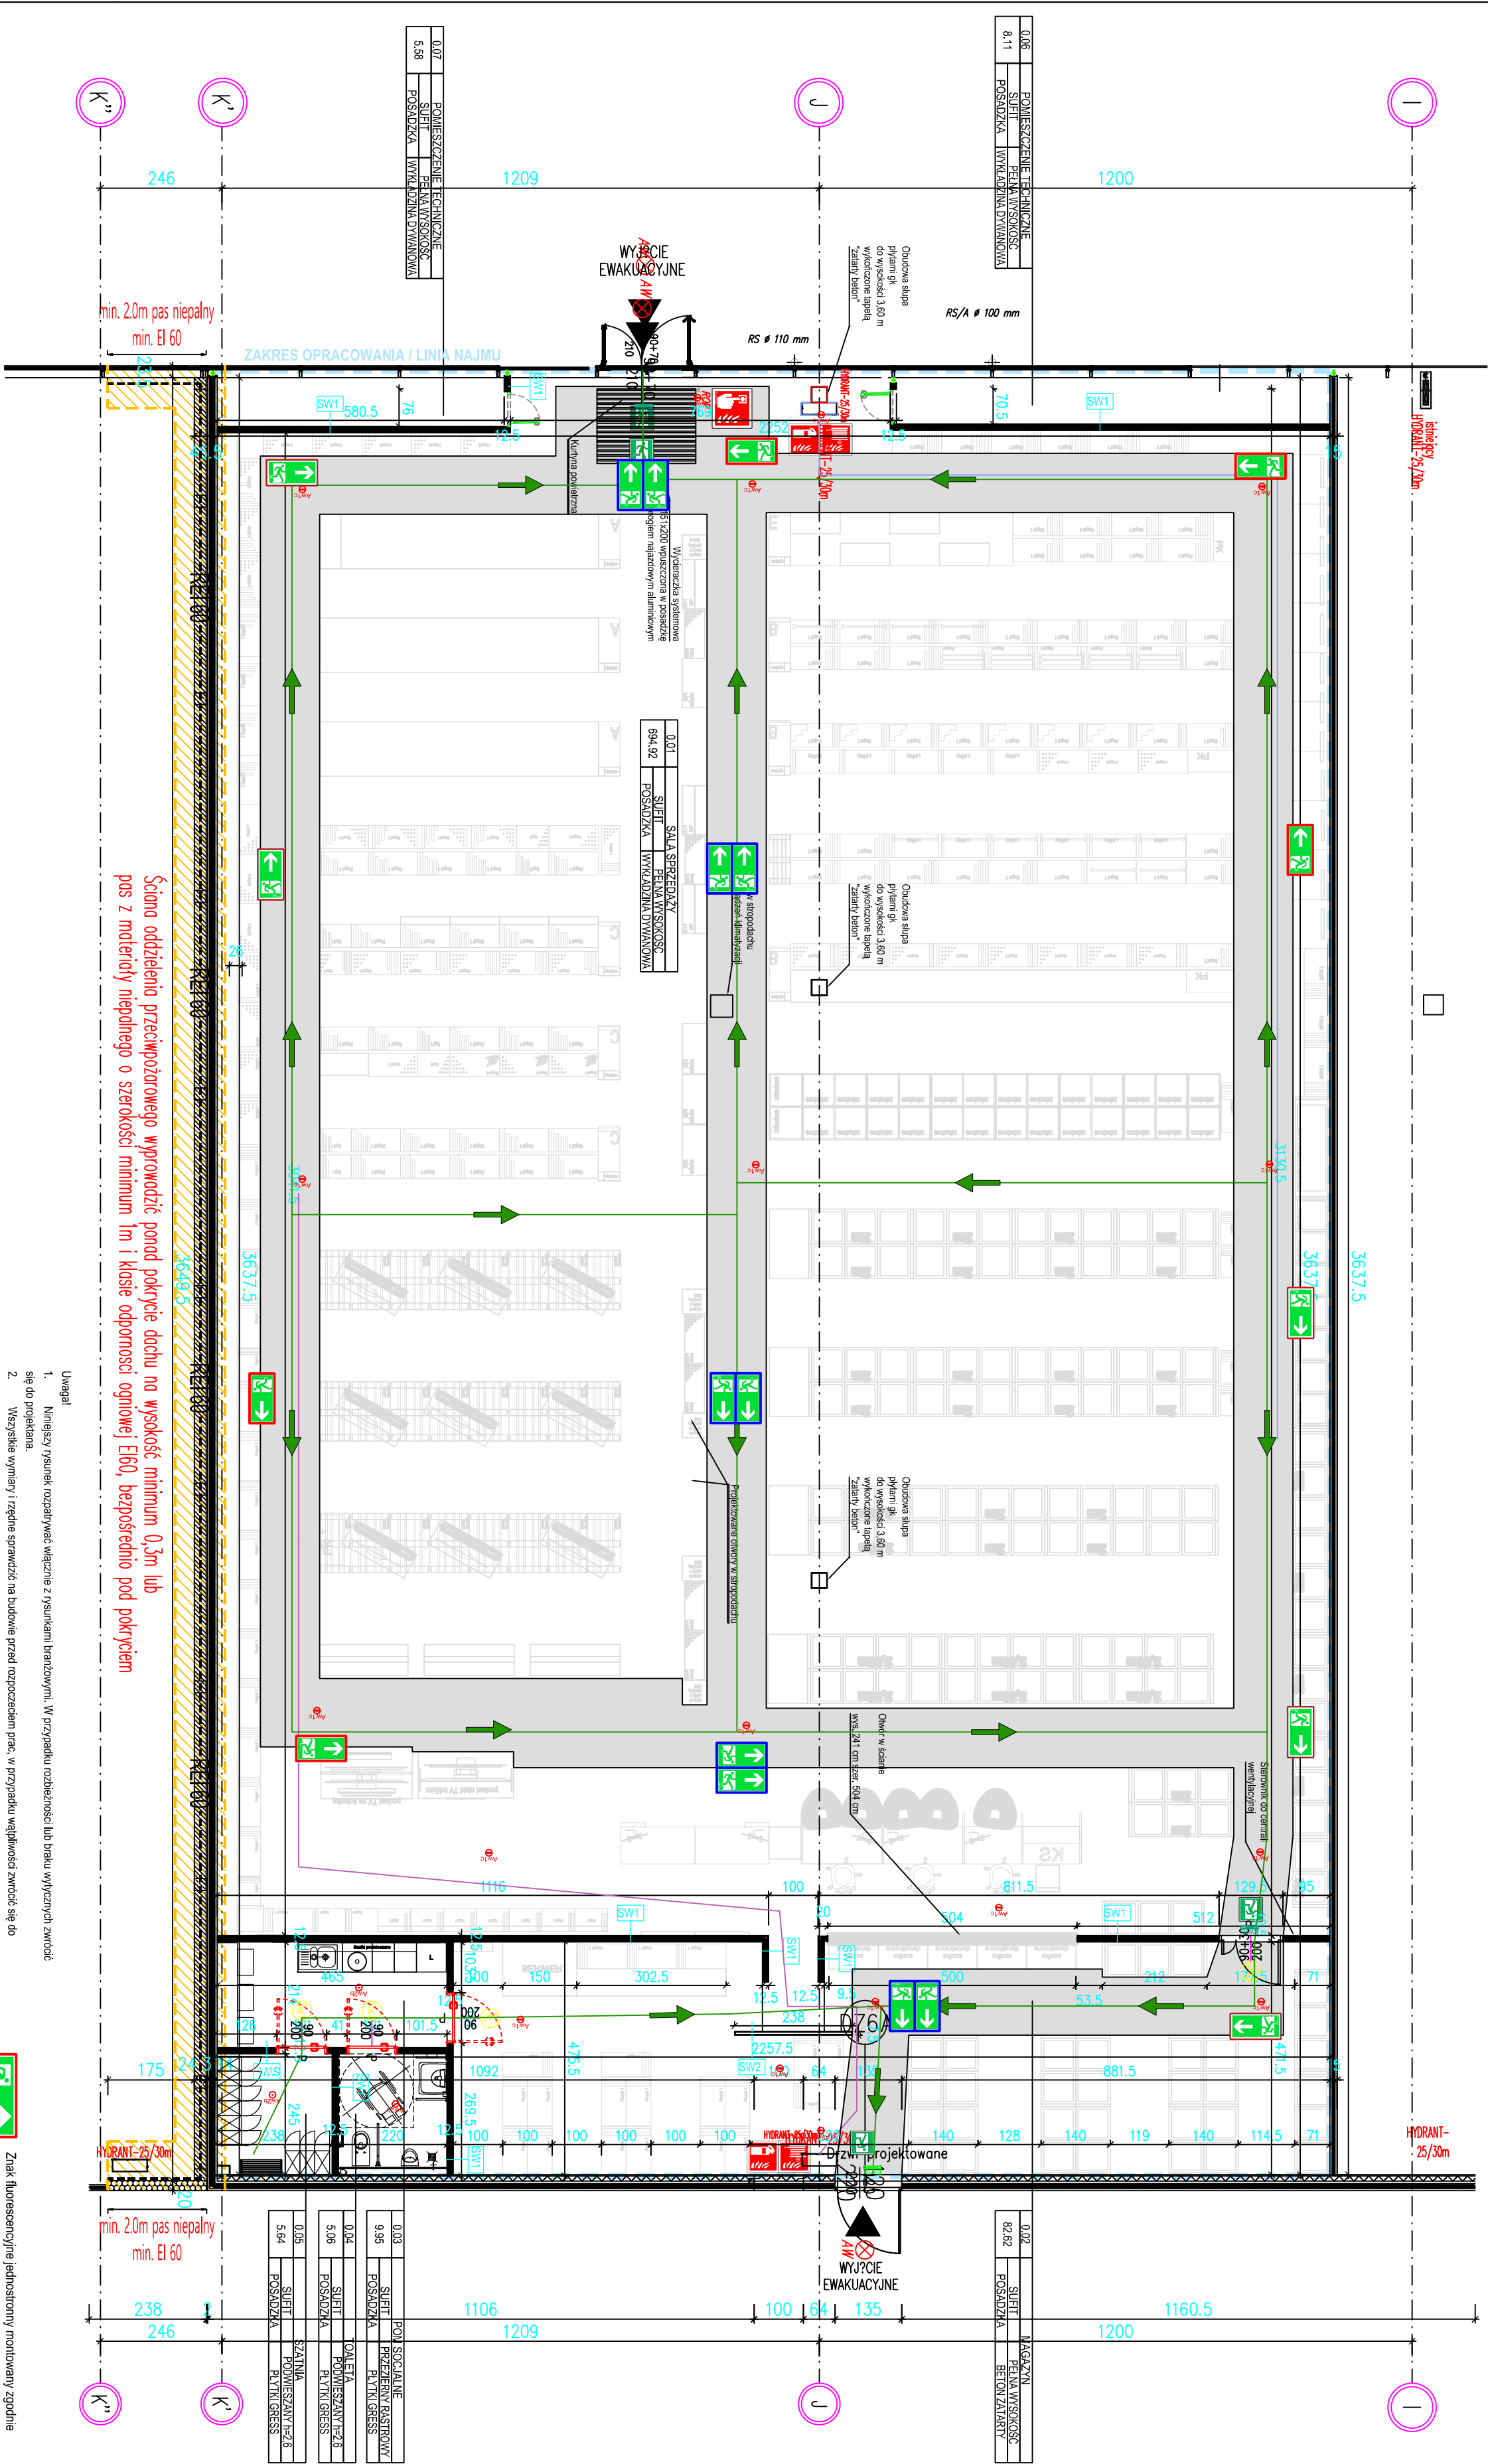

		Zatrzymanie pomieszczeń	
Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posazuki	Wysokość pomieszczenia [m] Powierzchnia [m²]
Podziem 0			
0.01	Sala sprzedaży	Wykładzina dywanowa	pełna wysokość: 697,69
0.02	Pow. magazynowa	Podłoga betonowa zabetra na gładko	pełna wysokość: 82,62
0.03	Pom. socjalne	Płytki gresowe	rasztowy h = 2,60 9,95
0.04	Toalety	Płytki gresowe	kaskadowy h = 2,60 5,06
0.05	Szafki	Płytki gresowe	kaskadowy h = 2,60 5,05
0.06	Pomieszczenia techniczne	Wykładzina dywanowa	– 5,45
0.07	Pomieszczenia techniczne	Wykładzina dywanowa	– 5,68
			812,10 m²

	cm	SCHA MIEŻYLOKALOWA
2,5	GŁ 12 cm	
Płyta gipsowo-włóknista 2x1,25 cm		
12,5	Profil noszący żwonec CEMUD 125,	
wypolerowane wnętrze, mineralna		
2,5	Płyta gipsowo-włóknista 2x1,25 cm	
cm	SMI	SCHA WEWNĄTRZ LOKALOWA
1,25	GŁ 12,5 CM	
Płyta gipsowo-włóknista 2x1,25 cm		
7,5	Profil noszący żwonec CEMUD 75,	
wypolerowane wnętrze, mineralna		
2,5	Płyta gipsowo-włóknista 2x1,25 cm	

1. Unagi! Należy pisać rozprawy, włączyć z rąkami brzoźnymi. W przypadku porażenia lub braku wyuczonych zmoćować się do popietania.
2. Wszystkie wyniki i rzędnę sprawdzić na bulwone przed rozpoczęciem prac, w przypadku wątpliwości zmieść się do popietania.
3. Wszystkie elementy ruchome, wyposażenia w szczególności elementy siodeł i siatek ołemie i drzewnej, szkieł, okładz, walców elektryczny, balastów, przery, podwójków, odbojników ewentualnie i innych należy zawiązać. Wykonat montaż na podstawie zwięzłomych instrukcji obsługi, niezwłocznie wyłączyć z wyłączenia na obiekcie.
4. Wszystkie druty, przewidy, światła, instalacje, przynależne wtyki, noż, brzoźny. Wszystkie przewidy instalacji z drutów siatek przez należy zabezpieczyć wyłączeniem z zasilania i szczelnie opłynie przegrody, przez którą przebiega instalacja.
5. Wszystkie elementy wykonawcze, w odpowiednich miejscach w opisanym brzoźnym.
6. Elementy konstrukcyjne wykonane przez warty konstruktorów, Montaż elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych zgodnie z rąkami brzoźnymi.
7. Układ wszelkich przewodów powinien posiadać dowiązanie w Polsce, aby faktycznie znaki bezpieczeństwa, przewidziane stosownym przepisami.
8. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z problemami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy, szkieł budowlanych.
9. Wszelkie zmiany materiałowe oraz konserwacja technologiczne należy uzgodnić z projektantem.
10. Stosować, konserwację materiałów.
11. Wymiar siatek drzewnej, pogłębienie w światło osłonek, (zgrzeszeń).
12. W pom. robót zabezpieczyć odpowiednie miejsce światła osłonek, (zgrzeszeń).
13. W szkiełach, na których ma być zamontowana amatura balastowa przewidzieć wzmożenia, instalację prowadzić w przestę technicznej o szerokości 15 cm.
14. Kolorystykę ewentualnej podświetlonej pod rękami wykonane w kolorze RAL 9006, słuy zabezpieczyć pozostałymi w oryginalnej fakturze.
15. W miejscu gdzie czyni rozważanie zbliżyć się po rozważeniu do szkieł lub słuy, na odległość mniejszą niż 20 cm należy wykonać zabezpieczenie uniemożliwiające szkiełko szkiełko.
16. Przy wszystkich działaniach dotyczących na szkiełko, zamocować w poszczególnych odbojnik zabezpieczający przed uderzeniem w szkiełko.

0.03		POL SOCIALE
	SUETT	PREZETERNY RASTORNY
9.95	POSADZKA	PLTKI GRESS
0.04		TOA ETA
	SUETT	PODWIESZANY H=2.6
5.06	POSADZKA	PLTKI GRESS
0.05		SZANNA
	SUETT	PODWIESZANY H=2.6
5.64	POSADZKA	PLTKI GRESS

0.02		NAGAZYN
82.62	SUFIT	PEŁNA WYSOKOŚĆ
	POSADZKA	BETON ZATARTY

0.02		NAGAZYN
82.62	SUFIT	PEŁNA WYSOKOŚĆ
	POSADZKA	BETON ZATARTY

	Znak fluorescencyjne jednostronny montowany zgodnie z wytycznymi ENISO-PIB W-0005:2019, WYDANIE 1, CZERWIEC 2019
	Znak fluorescencyjne jednostronny montowany zgodnie z wytycznymi ENISO-PIB W-0005:2019, WYDANIE 1, CZERWIEC 2019
	Znak fluorescencyjne jednostronny montowany zgodnie z wytycznymi ENISO-PIB W-0005:2019, WYDANIE 1, CZERWIEC 2019

Znak fluorescencyjnie dwustronny montowany zgodnie z wytycznymi CBNOP-PIB W-0005:2019, WYDANIE 1, CZERWIEC 2019

Znak fluorescencyjne jednostronny montowany zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB W-0005.2019, WYDANIE 1, CZERWIEC 2019

[illegible]