


Legenda:	
	Koryta ledowe, szer. = 100mm, wys. = 40mm
	XVLGF-P2001 - 7ND5WSW840B1100
	XVLGF-P501 - 7SDASW840B1100
	VLGF-P1501 - 7SDASW840B0800
	VLGF-P1501 - 5ND5WSW840B0800
	VLGF-P1501 - 7SDASW840B0550
	VLGF-P1001 - 5ND5WSW840B0550
	VLGF-P0501 - 7SDASW840B0250
	VLGF-P0501 - 5ND5WSW840B0250
	PESB1500ND1G64000600
	EDLR-E2 196/2000 - 840 W/
	VLGF-P1501 - 7SDASW840B0800
	VLGF-P0501 - 7SDASW840B0250
	OWA EU LED AP-3W-1h-1A1-1M-1S-czarny
	PROLIGHT LED LED - 1W-AT-M-1S-czarny
	PHOSOS CIA LED 10000-P-CI-2W-4A-3h-1M-1S-CW-8016
	OWA FL LED AP-1W-1h-1A1-1M-1S
	GNANZO 230V - IP44, IRL, ELD, CEDR n/1
	PUNKT PRZELĄCZENIA 230V - 1P-20A-Z
	PUNKT PRZELĄCZENIA 230V - 3P-20A-Z
	Wypusty zasilania reklam wewnętrznej - 3P-20A-Z
	Wypusty zasilania reklam zewnętrznej PUSZKA NA KORYTCE
	WYKUSI ZASILANIA PROJEKTORÓW - PUSZKA NA KORYTCE
	PROJEKTOR N/I DOWOLNOŚCI
	Czynnik Obciążeniowy
	Szyba ochronna JKS
	Koryta ledowe, szer. = 200mm, wys. = 40mm
	Koryta ledowe, szer. = 100mm, wys. = 40mm
	Dziwniki
	PROJEKTOR PROWIEZANE NA SYSTEMIE SZNOROPROZOWYM
	Rozdzielno Odmu Ładunku Model Expert
	PROFLIGHT SGN LED - 1W-AT-M-1S-bialy
	Tępy i lekko wygięty do tyłu i do przodu

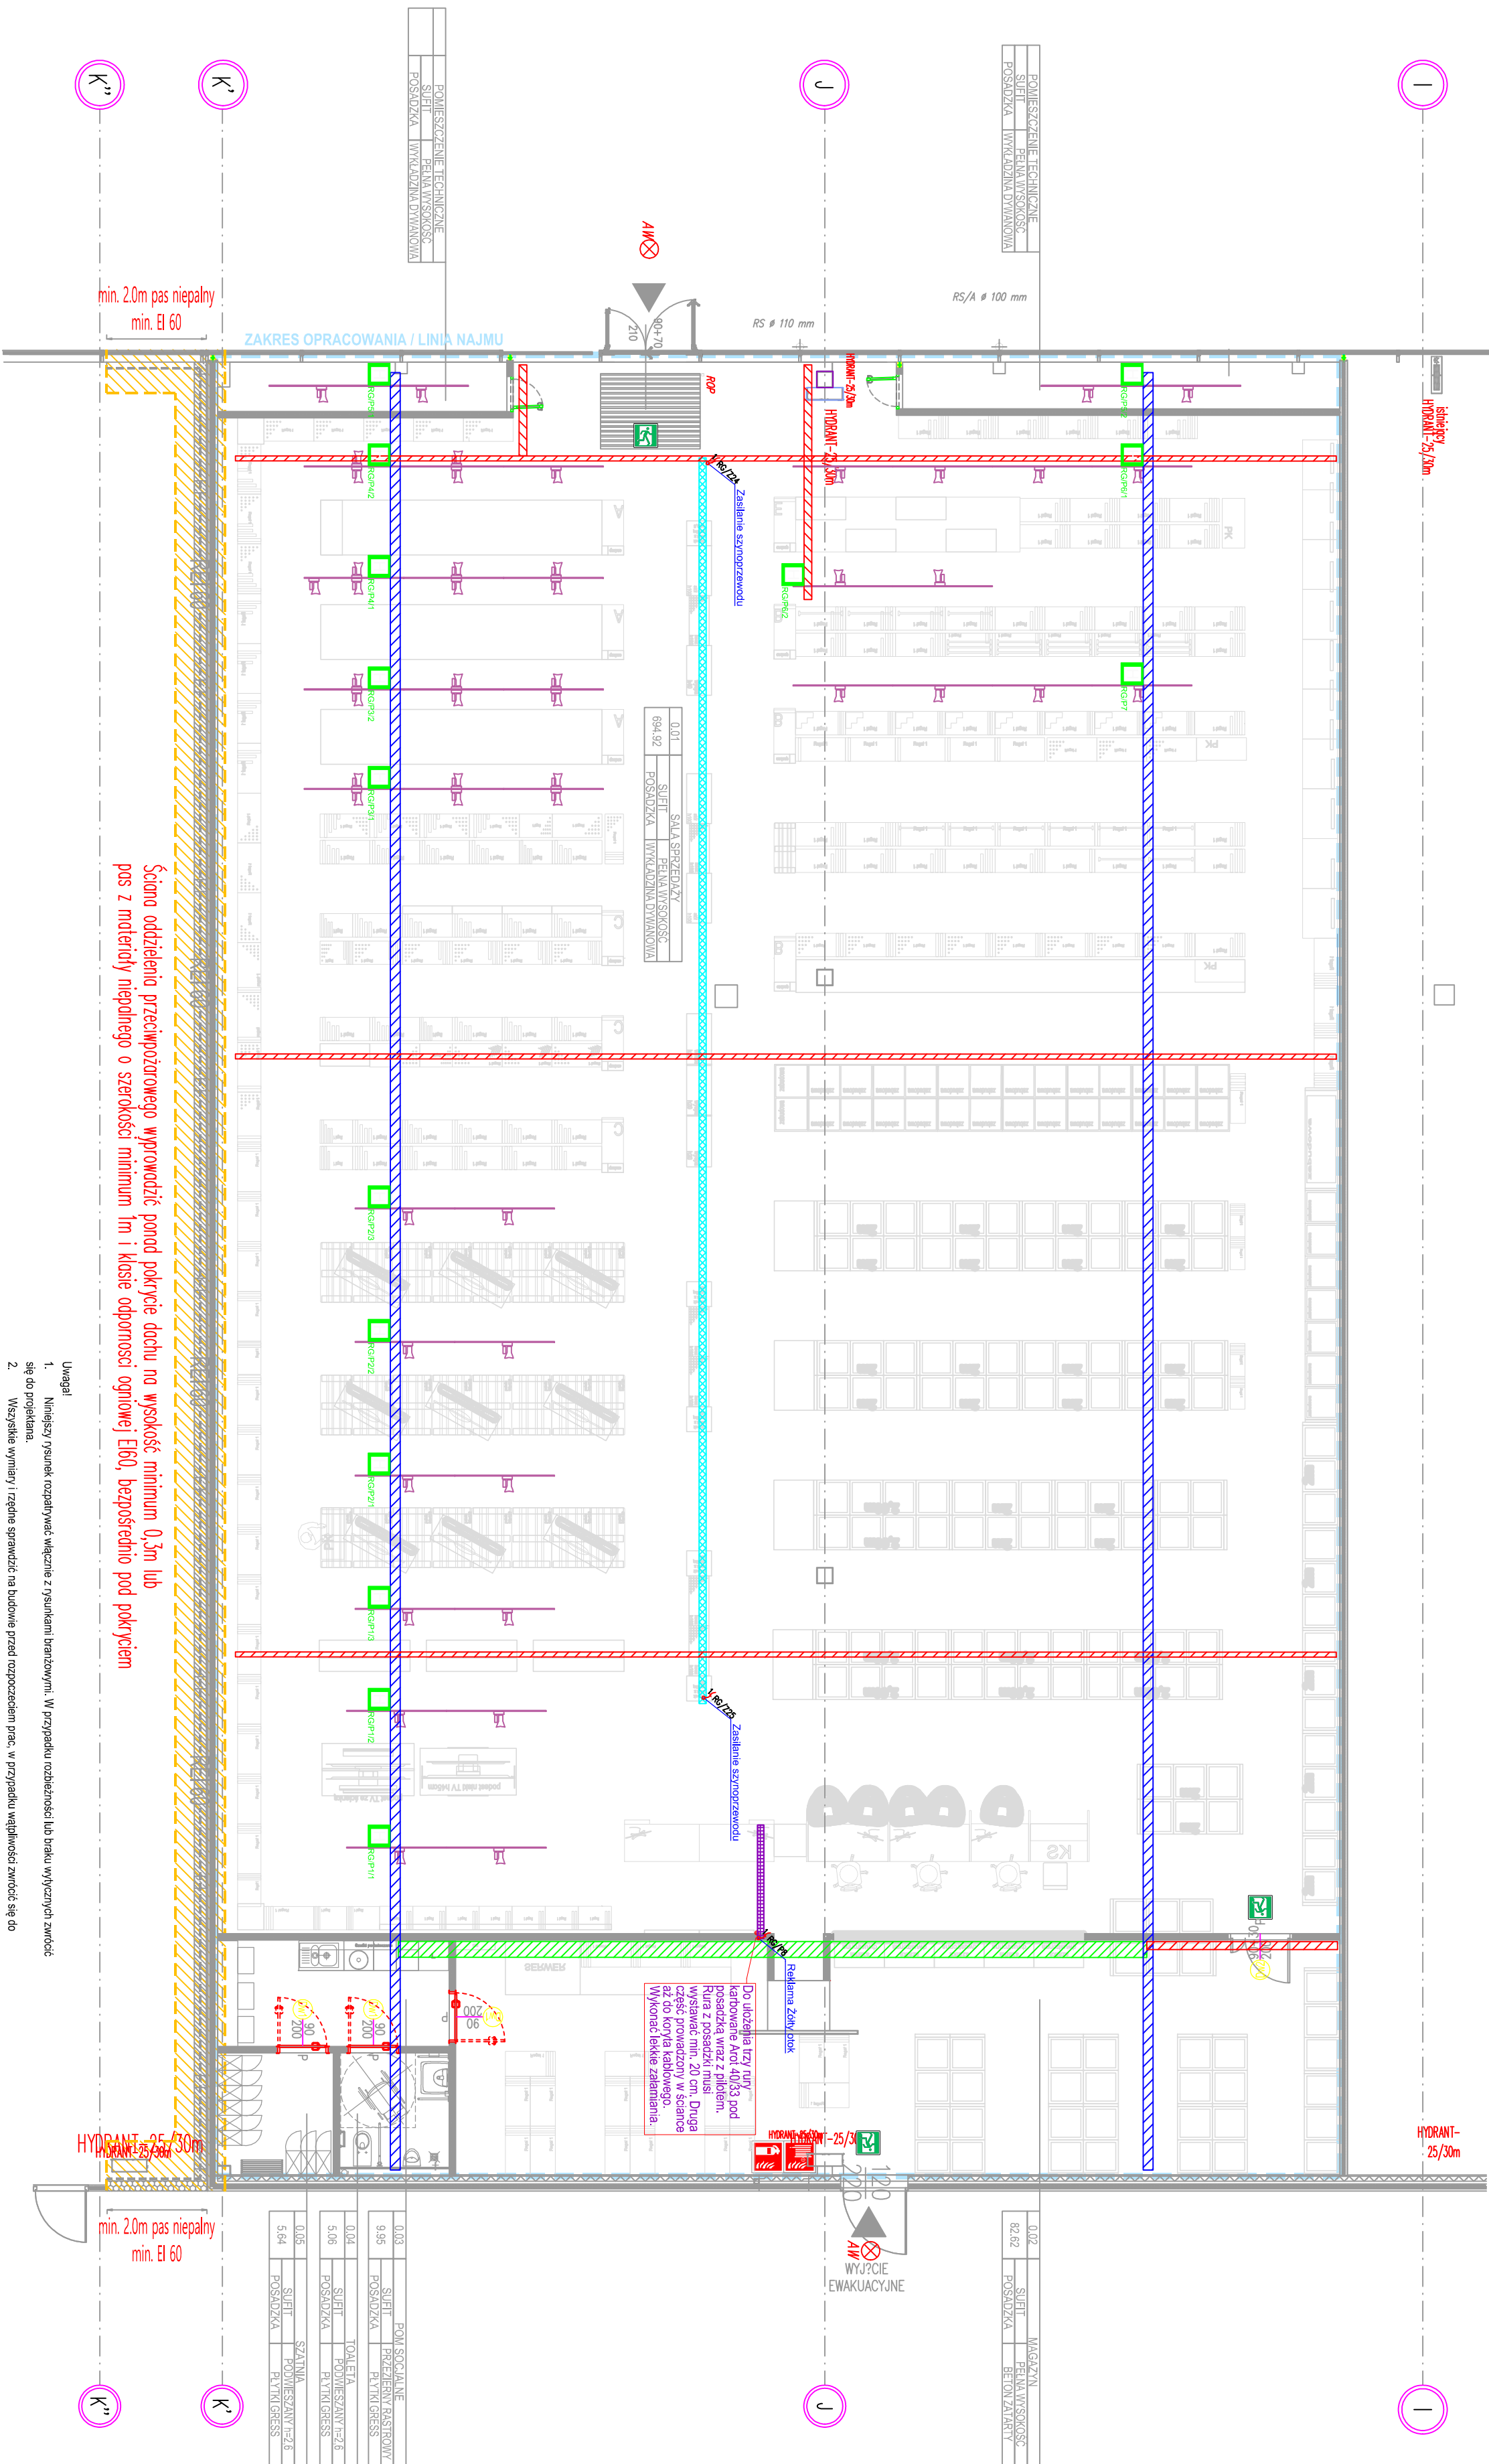

		Zatrzymanie pomieszczeń	
Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posazuki	Wysokość pomieszczenia [m] Powierzchnia [m²]
Podziom 0			
0.01	Sala sprzedaży	Wykładzina dywanowa	pełna wysokość: 697,69
0.02	Pow. magazynowa	Podłoga betonowa zabita na gładko	pełna wysokość: 82,62
0.03	Pom. socjalne	Płytki gresowe	rasztowy h = 2,60 9,95
0.04	Toalety	Płytki gresowe	kaskadowy h = 2,60 5,06
0.05	Szafki	Płytki gresowe	kaskadowy h = 2,60 5,05
0.06	Pomieszczenia techniczne	Wykładzina dywanowa	– 5,45
0.07	Pomieszczenia techniczne	Wykładzina dywanowa	– 5,68
			812,10 m²

25	cm	GR 12,5 cm	SCHA WIEŻY, LOKALOWA
2.5		Płyta gipsowo-włókna 24,125 cm	
12.5		Profil nośny żłobkowy CW100 12,5	
		wypełnienie wełna, mineralna	
2.5		Płyta gipsowo-włókna 24,125 cm	
25	cm	GR 12,5 cm	SCHA WIEŻY, LOKALOWA
1.25		Płyta gipsowo-włókna 24,125 cm	
7.5		Profil nośny żłobkowy CW100 7,5	
		wypełnienie wełna, mineralna	
		Płyta gipsowo-włókna 24,125 cm	

1. Należy pisać rozprawki, wykreśły z rysunkami barwnymi. W przypadku rozważań lub brak wykreślony zmoczyć się do popielania.
 2. Wykreśły wymini / rzęnie wprowadzić na budowie przed rozpoczęciem prac, w przypadku wątpliwości zmoczyć się do popielania.
 3. Wykreśły alermy, ułomne, wyposażenia w szczególności elementy stolarki i stalski, okiennej, i drzwiowej, szklei okiennej, elewacyjnej, balustrad, poręczy, podłogowy, obłokowy, wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonać monitować na podstawie zarysowanych elementów rzeczywistym wykonaniem na obiekcie.
 4. Wykreśły okowy, przebiega przez różne instalacje wyznaczone w pod. barwnym. Wykreśły przebiega instalacji z różnych siat przez należy zabezpieczyć wypełnienie o zabudowy i szczególności ogólny przepływy, przez którą przebiega instalacja.
 5. Wykreśły alermy wykonany w pod. budowlanych m. opracowania barwnym.
 6. Elementy konstrukcyjne wykonane w try. barwny konstruktor. Monitaz elementów konstrukcyjnych przebiegających zgodnie z rysunkami barwny konstruktor.
 7. Układ wstępu instalacji przepływy powinien posiadać dodatkowe w pod. barwny i znak bezpieczeństwa.
 8. Wykreśły alermy nie należy wykonać zgodnie z tekstem normami, uwzględniając technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i konstrukcyjnych, opracowanie przez rysunki techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuk budowlanych.
 9. Wykreśły zmiany materiałowe oraz rozwiązania technologiczne należy uzgodnić zgodnie z popielaniem.
 10. Sposób, rozwiązania materiałowe.
 11. Wymiar stolarki drzwiowej podano w swale oszczędności (zapisali).
 12. Wymiar, montaż, zastosowanie, przygotowanie RPK (GK), okiennej, stalskiej wykonanej i planami ograniczonymi do wys. min 2 m.
 13. W sekcjach, na których na być zamontowana emalia białokolorowa przewidzieć zmocnienia, instalacje przewidzieć w pod. technicznej o szerokości 15 cm.
 14. Kolorystykę elementów podkonstrukcji pod ramiowy wykonany w kolorach RAL 9006, stopy zabezpiecze pozostałym oryginalnej farby.
 15. W miejscach gdzie drzwi rozsuwane zbliżają się do rozsuwny do stanu lub stoją na odległości min. 20 cm należy wykonać zabezpieczenie uniemożliwiające skłócenie człowieka.
- Przy wszystkich drzwiach okiennych na ścianę zamocować w poszczególnych obłokach zabezpieczający przed uderzeniem w drzwi.

[illegible]