

PROTOKÓŁ

Odbioru robót: *Instalacja Hydrantowa*

dokonany w dniu: *02.10.2024*

Wykonanych w (nazwa i adres obiektu): *Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami w Bielsku- Białej przy ul. Warszawskiej 180*

Obejmujący roboty: *płukanie instalacji hydrantowej Etap I*

Komisja w składzie:

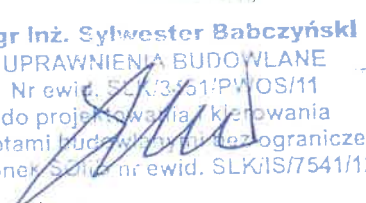
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Trojanowski | Inspektor Nadzoru |
| 2. Hubert Nabożny | Kierownik Budowy |
| 3. Sylwester Babczyński | Kierownik Robót Wykonawcy |
| 4. | |

Po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonywanych robót stwierdza jak niżej:

1. Stwierdzono następujące usterki - *brak* /
2. Terminy usunięcia usterek – *nie dotyczy* /
3. Oświadczenie końcowe komisji: *instalacja została przepłukana nadaje się do eksploatacji*

Podpisy i pieczęcie członków komisji:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

- | | |
|--|---------|
| 1. 
mgr inż. Marcin Trojanowski
Inspektor Nadzoru Branży | 2. |
| 3. 
mgr inż. Sylwester Babczyński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SLK/3/51/PWOS/11
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
członek SdR nr ewid. SLK/IS/7541/12 | 4. |

4,2,1.

PROTOKÓŁ

Odbioru robót: *Instalacja wody bytowej*

dokonany w dniu: *04.10.2024*

Wykonanych w (nazwa i adres obiektu): *Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami w Bielsku- Białej przy ul. Warszawskiej 180*

Obejmujący roboty: *płukanie instalacji wody bytowej Etap I*

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Trojanowski | Inspektor Nadzoru |
| 2. Hubert Nabożny | Kierownik Budowy |
| 3. Sylwester Babczyński | Kierownik Robót Wykonawcy |
| 4. | |

Po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonywanych robót stwierdza jak niżej:

1. Stwierdzono następujące usterki - *brak* /
2. Terminy usunięcia usterek – *nie dotyczy* /
3. Oświadczenie końcowe komisji: *instalacja została przepłukana nadaje się do eksploatacji*

Podpisy i pieczęcie członków komisji:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

1. 2.

mgr Inż. Sylwester Babczyński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SLK/IS/512/PW/OS/11
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
członek SOKiB nr ewid. SLK/IS/7541/12

3. 4.

4.2.2.

PROTOKÓŁ

Odbioru robót: *Instalacja Hydrantowa*

dokonany w dniu: *04.10.2024.*

Wykonanych w (nazwa i adres obiektu): *Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami w Bielsku- Białej przy ul. Warszawskiej 180*

Obejmujący roboty: *próba szczelności instalacji Hydrantowej Etap I*

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Trojanowski | Inspektor Nadzoru |
| 2. Hubert Nabożny | Kierownik Budowy |
| 3. Sylwester Babczyński | Kierownik Robót Wykonawcy |
| 4. | |

Próba szczelności instalacji Hydrantowej.- ciśnienie 1,0 MPa w czasie 1 godziny.

Po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonywanych robót stwierdza jak niżej:

1. Stwierdzono następujące usterki - *brak* /
2. Terminy usunięcia usterek – *nie dotyczy* /
3. Oświadczenie końcowe komisji: *próba na ciśnienie 0,6 MPa w czasie 1 godziny – wynik pozytywny*

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Podpisy i pieczęcie członków komisji:

- | | |
|--|---------|
| 1. | 2. |
| 
mgr Inż. Sylwester Babczyński
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SLK/655/PWOS/11
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
członek SOLL Nr ewid. SLK/IS/7541/12 | 4. 2.3. |

PROTOKÓŁ

Odbioru robót: *Instalacja wody bytowej*

dokonany w dniu: 27.10.2024

Wykonanych w (nazwa i adres obiektu): *Przebudowa budynku handlowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami w Bielsku- Białej przy ul. Warszawskiej 180*

Obejmujący roboty: *próba szczelności instalacji wody bytowej Etap I*

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Marcin Trojanowski | Inspektor Nadzoru |
| 2. Hubert Nabożny | Kierownik Budowy |
| 3. Sylwester Babczyński | Kierownik Robót Wykonawcy |
| 4. | |

Próba szczelności instalacji Wody Bytowej.- impulsowa i główna

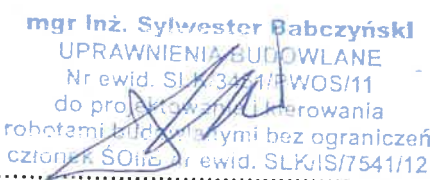
Po dokonaniu oględzin i pomiarów wykonywanych robót stwierdza jak niżej:

1. Stwierdzono następujące usterki - *brak* /
2. Terminy usunięcia usterek – *nie dotyczy* /
3. Oświadczenie końcowe komisji: *Próba impulsowa w 4 cyklach po 5 minut, ciśnienie, 0,8 MPa – 0,1 MPa na przemian wynik pozytywny, próba na ciśnienie 0,8 MPa w czasie 1 godziny – wynik pozytywny*

Podpisy i pieczęcie członków komisji:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

1. 
2.

3. 
4.

u.z.k.A.