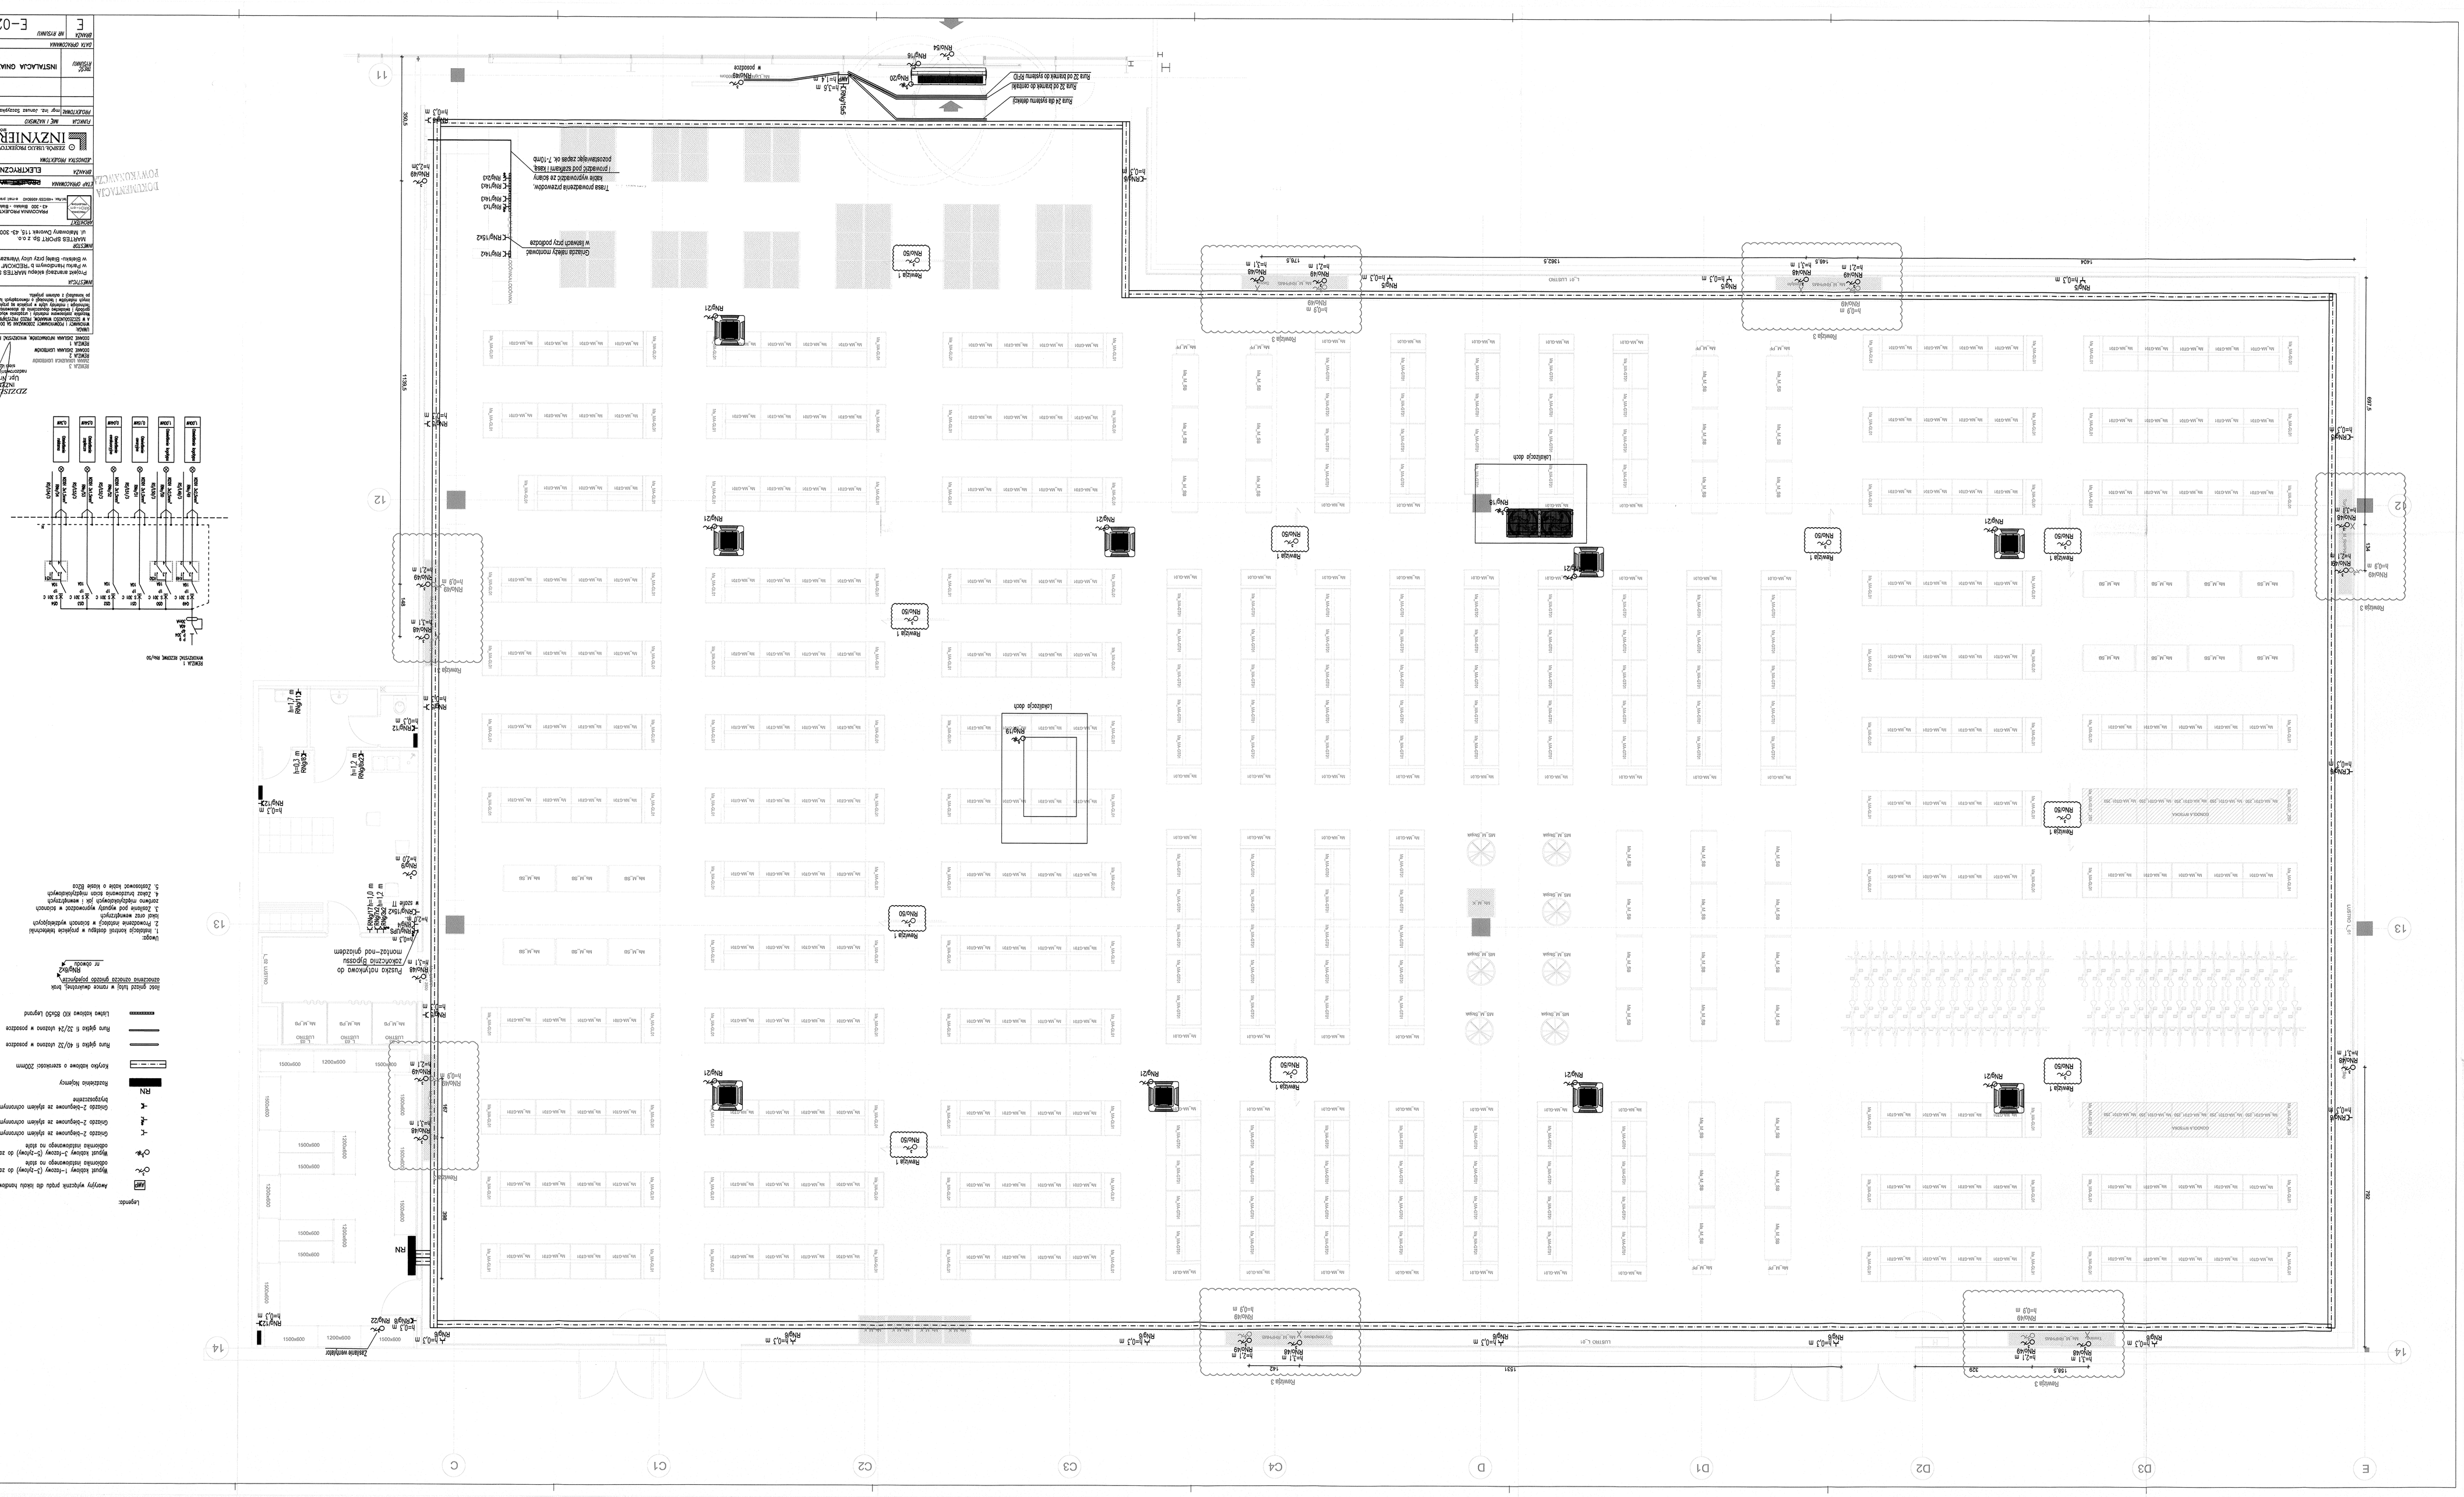
Legenda:
Istniejący wyłącznik prądu do ciągu holowniczego
Wysuwf listowy 1-fazowy (1-stojny) do zasilania odbiornika indukcyjnego na suwie
Wysuwf listowy 2-fazowy (3-stojny) do zasilania odbiornika indukcyjnego na suwie
Gniazdo 2-bezpiecznikowe ze wyłącznikiem
Gniazdo 2-bezpiecznikowe ze wyłącznikiem hermetyczne
Gniazdo 2-bezpiecznikowe ze wyłącznikiem 3/1
Hydrozaborniki
Rozdzielnica tłoczkowy
Kontrolno sabotowe o oraniczeń 200mm
Rura gipsowa 6 40/32 ułożona w posadzce
Rura gipsowa 6 32/24 ułożona w posadzce
Linia kolorowa XX dzicko Layoutu
Inne ptotek linii ♦ rzonce dwutorfwej linii oświetlenia oznacza zgodnie przepisów
Uwagi:
1. Instalacja wartość dotąpu w projekcie tekstowych
2. Trzeciorzędne instalacji ♦ szczegół wykonywych
3. Zasilanie pod wysoły wyprzedzać ♦ szczegół
4. Zakaz instalowania kosz wyłączeniowych
5. Zastosować kolor ♦ kolor ściśn
Rozdzielnica 1
Rozdzielnica 2
Rozdzielnica 3
Załadunek doków
Zewnętrzna wentylator
Pustaki ceramiczne do montaż-nad gruzobetem
Ciągnąca rolnicy mocowanie w kierunku przy podłodze
Trasa przewodnika przewodów, kabelów wyprowadzić do ściany / przewód pod sufitem i kaza pozostawiając zapas ok. 7-10mb
Linia 24 do kierunek do ogrzewania
Linia 24 do kierunek do ogrzewania
Linia 24 do kierunek do ogrzewania F/D
Rozdzielnica 1
Rozdzielnica 2
Rozdzielnica 3
Załadunek doków
Załadunek doków
Załadunek doków